


### Tödliche und schwere Arbeitsunfälle 2008


Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Wirtschaftszweigen (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)

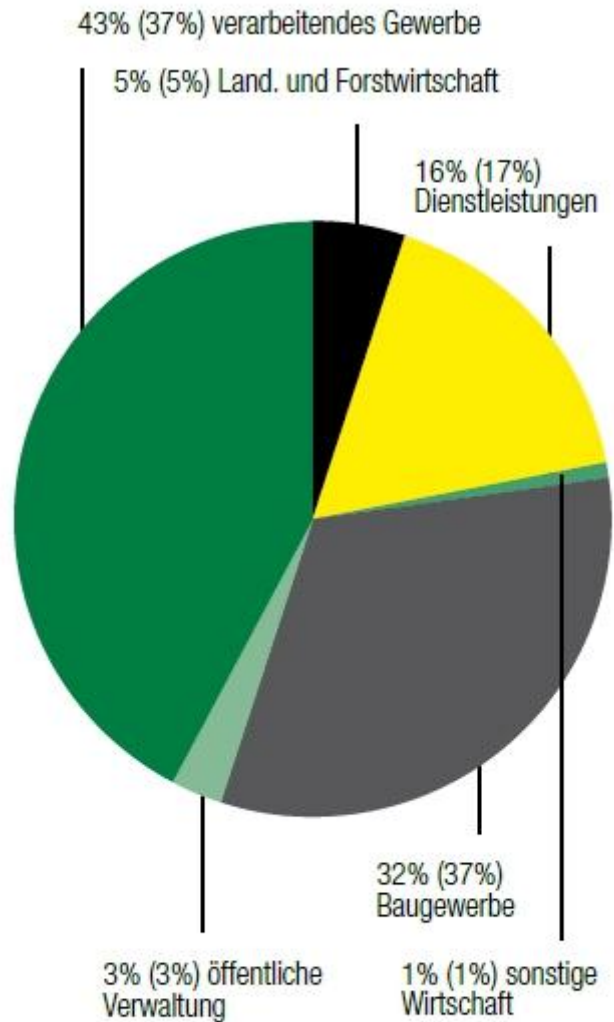

---

Abb.10: Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Wirtschaftszweigen (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt; Angaben in Klammern beziehen sich auf das Vorjahr)

Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Unfallvorgängen (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)

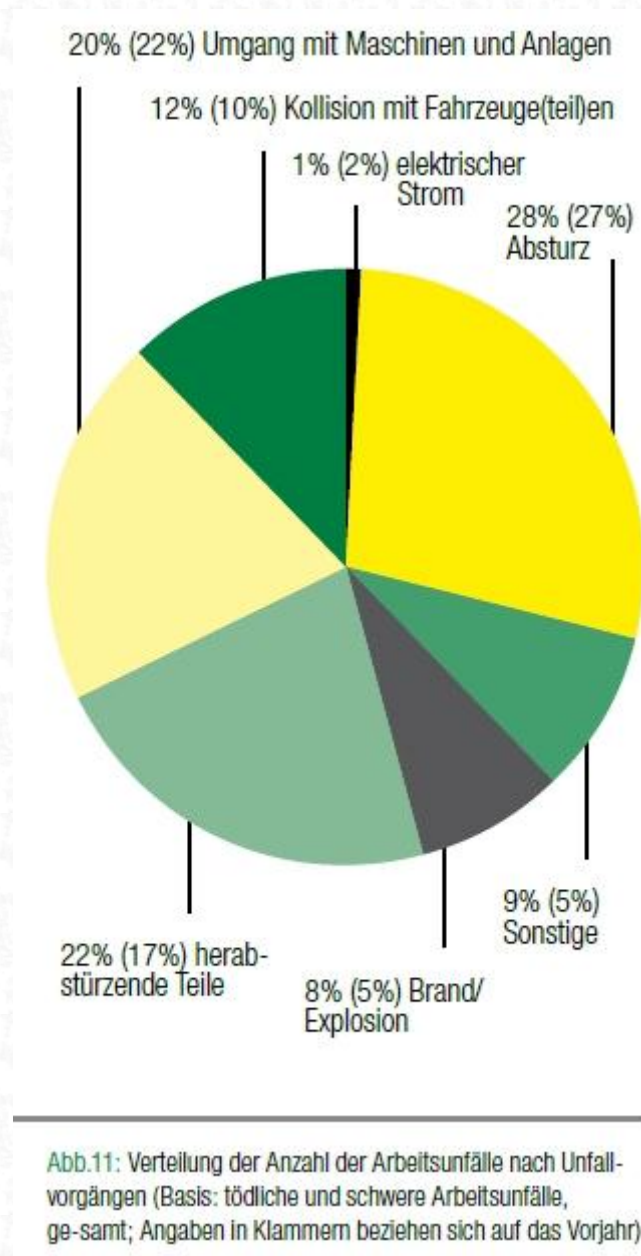

**Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Absturzstelle (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)**

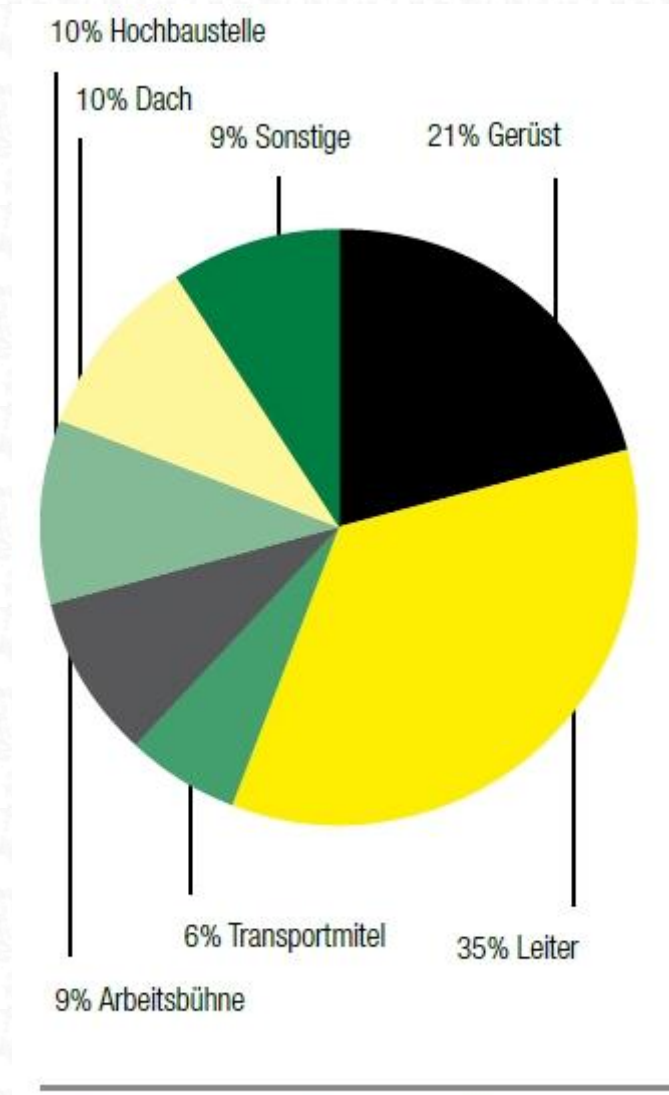


Abb.12: Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Absturzstelle (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)

Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Ursachenschwerpunkten (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt)

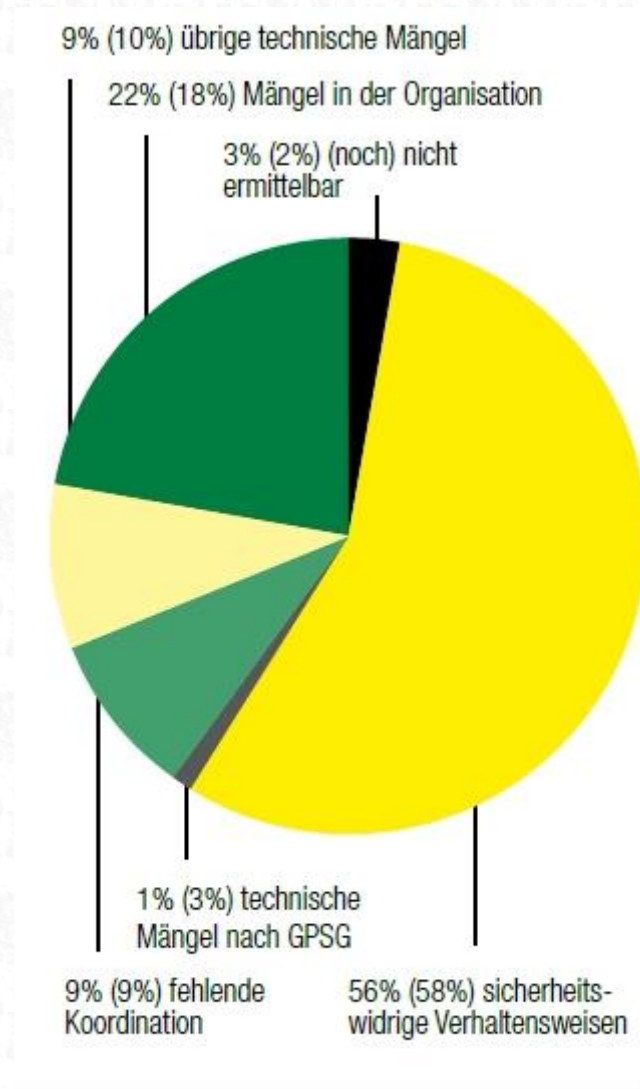


Abb.13: Verteilung der Anzahl der Arbeitsunfälle nach Ursachenschwerpunkten (Basis: tödliche und schwere Arbeitsunfälle, gesamt; Angaben in Klammern beziehen sich auf das Vorjahr)

## Schwerpunktaktion "Absturzsicherung-Aktion Gerüste"

### Verwendungszweck der Arbeits- und Schutzgerüste

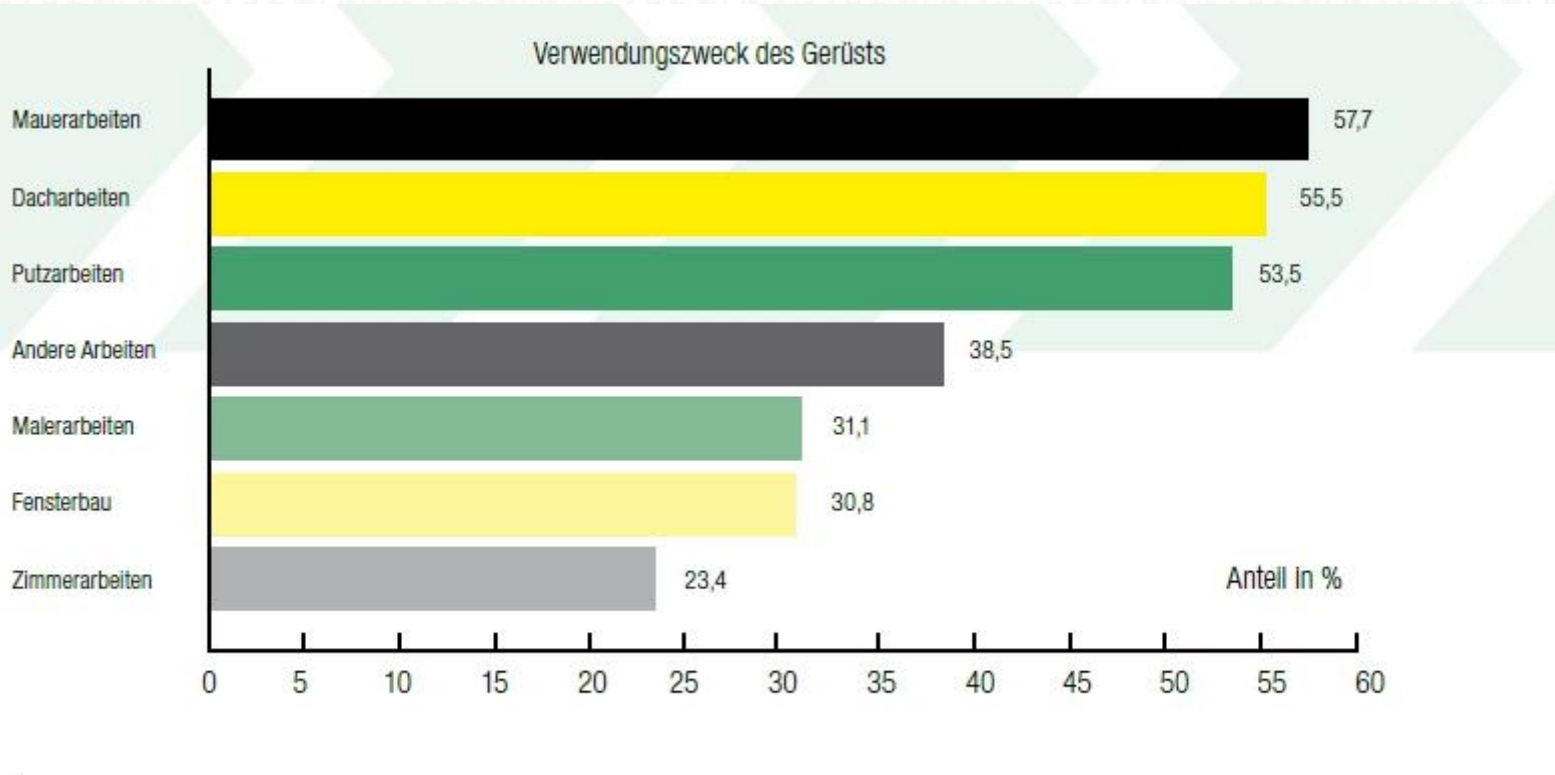


Abb. 20: Verwendungszweck der Arbeits- und Schutzgerüste

### Ausführungsmängel an Arbeits- und Schutzgerüsten

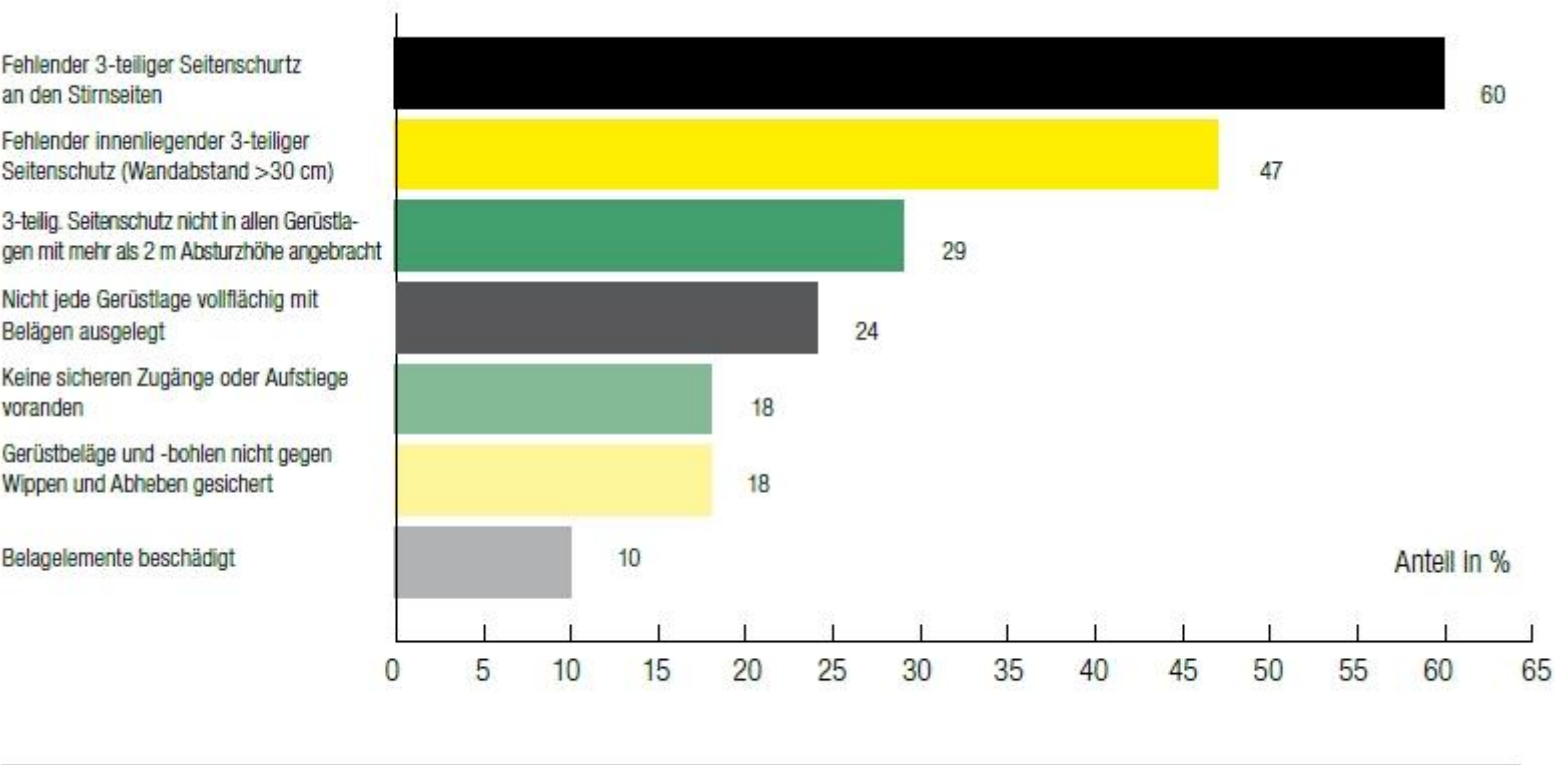


Abb. 21: Ausführungsmängel an Arbeits- und Schutzgerüsten

### Eigenmächtige Veränderungen am Gerüst durch Gerüstbenutzer

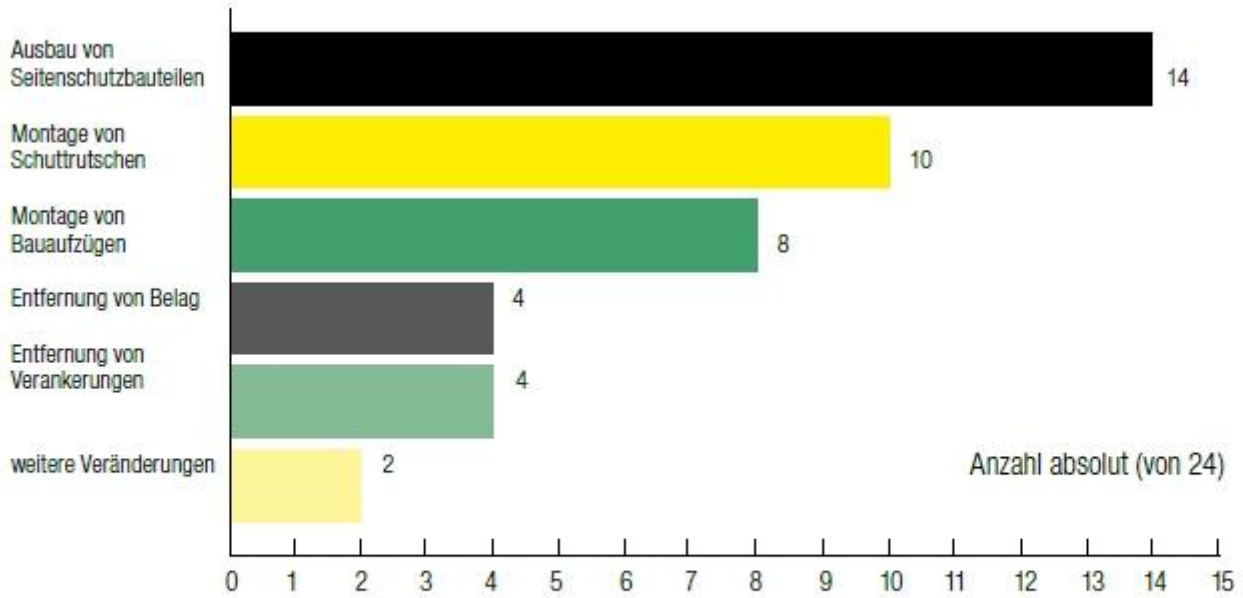


Abb. 24: Eigenmächtige Veränderungen am Gerüst durch Gerüstbenutzer

### Mängel beim Einsatz fahrbarer Arbeitsbühnen

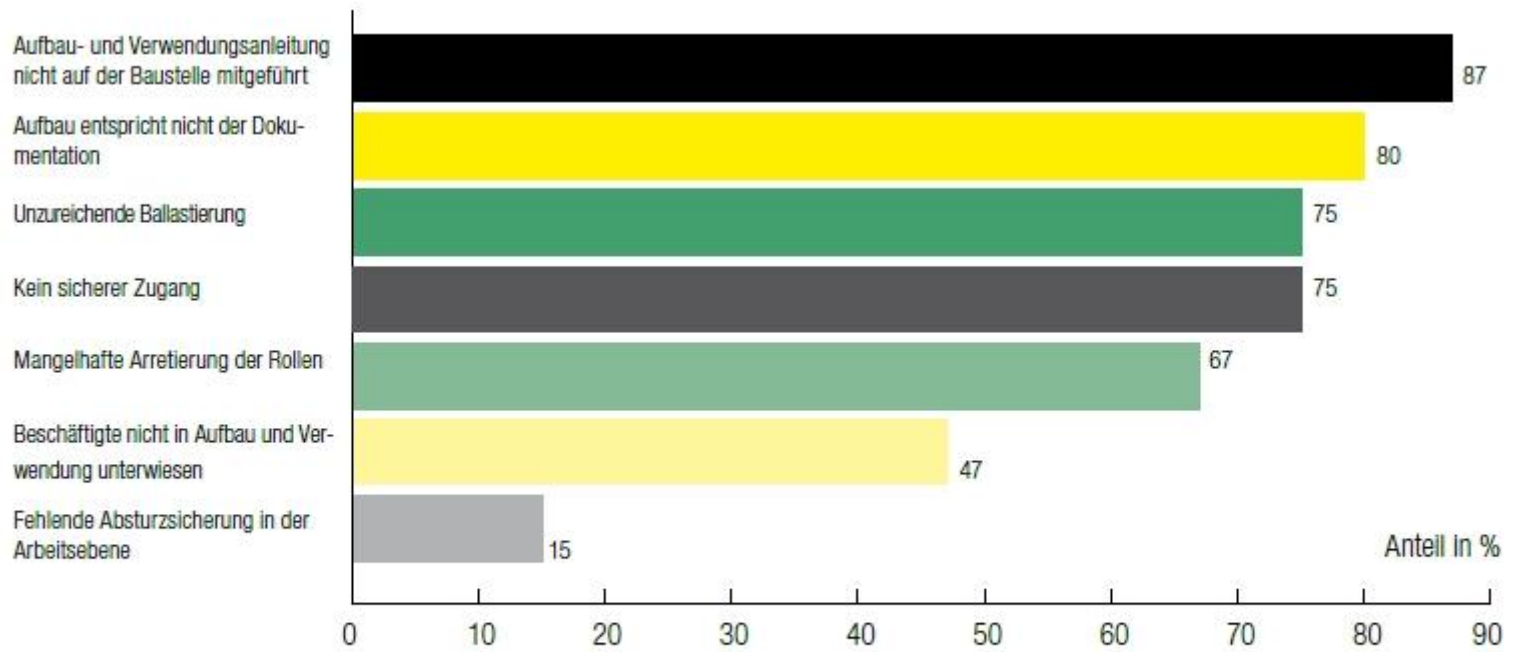


Abb. 27: Mängel beim Einsatz fahrbarer Arbeitsbühnen

**Schwerpunktaktion Pyrotechnik – Kontrollen von Verkaufseinrichtungen für pyrotechnische Gegenstände der Klassen PI und PII zum Jahreswechsel 2008/2009**

**Mängel bei Kontrollen von Verkaufseinrichtungen für pyrotechnische Gegenstände**

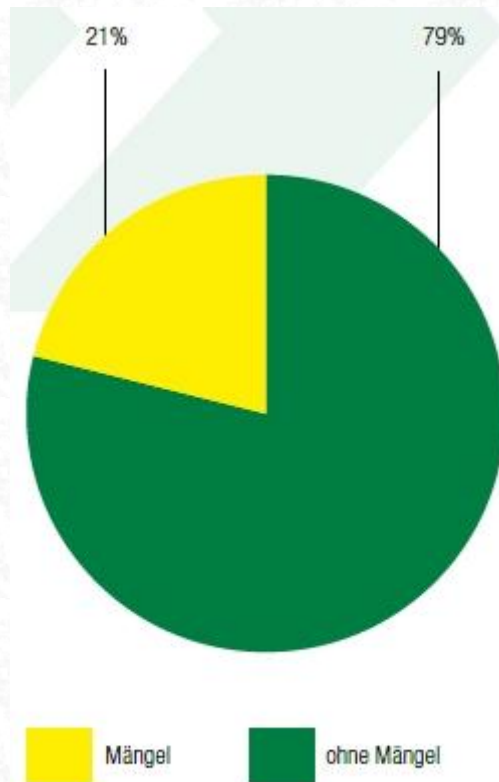


Abb. 64: Mängel bei Kontrollen von Verkaufseinrichtungen für pyrotechnische Gegenstände

**Art der Mängel und festgestellte Mängelquoten bei Kontrollen von Verkaufseinrichtungen für pyrotechnische Gegenstände**



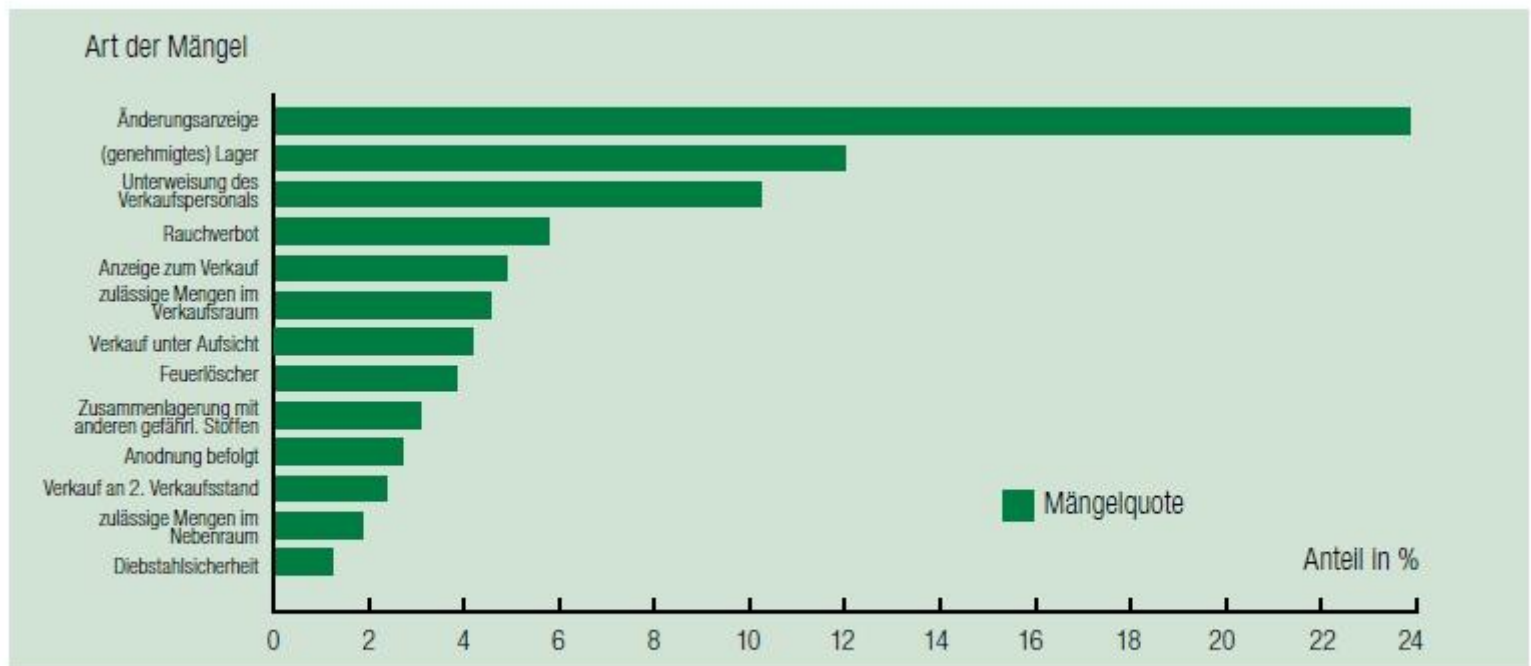


Abb. 65: Art der Mängel und festgestellte Mängelquoten bei Kontrollen von Verkaufseinrichtungen für pyrotechnische Gegenstände